

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO - IN  
REGIME DI CONCESSIONE - DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE DEL “CAMPING RESORT DRENA” AI  
SENSI DEGLI ARTT. 164-178 DEL D.LGS. 50/2016**

**ALLEGATO 4:**

**dotazione minima obbligatoria chalets  
ed  
altre dotazioni indicative**

**Allegato 4.A) CHALETS: dotazioni minime obbligatorie richieste  
dall'Amministrazione**

**4.A.1) Elenco descrittivo delle dotazioni degli chalets (obbligatorie)**

| Pos. | CHALETS   | Quantità |
|------|---|----------|
| 59   | <p><b>ARREDO ZONA GIORNO – CHALETS SU DUE LIVELLI</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di arredo zona giorno completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blocco cucina L=240cm (ante in laminato MPL sp. 5 mm con telaio in alluminio e fusti in agglomerato classe F****, emissione di formaldeide classe E1) di colore bianco con zoccolo in alluminio liscio e maniglie in acciaio satinato composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ cassettera a 3 cassetti mm 600x580x720(h) con piano cottura elettrico superiore;</li> <li>▪ base ad anta mm 600x580x720(h) adatta per inserimento lavastoviglie da 60 cm;</li> <li>▪ base ad anta mm 600x580x720(h) adatta per inserimento lavello;</li> <li>▪ base ad anta mm 600x580x720(h) adatta per inserimento frigo da 60 cm;</li> <li>▪ n. 3 pensili ad anta battente (apertura dx) mm 600x360x720(h) di cui n. 1 con scolapiatti grigio-cromo galvanizzato contro la ruggine completo di vaschetta trasparente e n. 2 dotati di n. 1 ripiano intermedio;</li> <li>▪ n. 1 pensile ad anta battente (apertura sx) mm 600x360x720(h) adatto per l'incasso della cappa;</li> <li>▪ n. 1 cappa d'aspirazione in acciaio inox, integrata nel pensile, comandi elettromeccanici, lampade incandescenti 2x40 W, filtri metallici lavabili in lavastoviglie, 3 velocità, capacità massima d'aspirazione minima 230 m3/h;</li> <li>▪ piano lavoro in laminato postformato sp. 4mm;</li> <li>▪ n. 1 piano cottura elettrico con n. 4 fuochi (n. 1 rapido, n. 2 semirapidi e n. 1 ausiliario);</li> <li>▪ n. 1 lavello da incasso in acciaio inox da 86 cm ad 1 vasca L 34 cm, profondità 21 cm dotata di piletta di scarico e tubo di troppo pieno e completo di gocciolatoio a sinistra;</li> <li>▪ n. 1 miscelatore in acciaio inox monocomando con cartuccia a dischi ceramici Ø 35, flessibili inox;</li> <li>▪ n. 1 sistema di contenitori rifiuti realizzati in materiale plastico, per raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, residuo e umido) da inserire in una delle basi della cucina;</li> <li>▪ barre per fissaggio pensili;</li> <li>▪ elettrodomestici sopra citati, tutti almeno in classe energetica "A++";</li> </ul> </li> <li>- n. 1 tavolo quadrato dim. 90x90 cm allungabile fino a min. 150 cm (6 persone), piano in laminato sp. min. 3 cm, quattro gambe in alluminio, n. 6 sedie impilabili con struttura in alluminio e seduta in polipropilene di colore a scelta;</li> <li>- n. 1 divano letto a due posti dim. 160x200 cm in tessuto sfoderabile ignifugo compresi rete e materasso ignifugo, anallergico, antibatterico e antimuffa realizzato in lattice o in schiuma d'acqua, classe di reazione al fuoco 1M, h min. 13 cm e n. 2 guanciali anch'essi in materiale ignifugo, anallergico, antibatterico e antimuffa con classe di reazione al fuoco 1M;</li> <li>- n. 1 televisore al plasma dim. min. 21";</li> </ul> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato lo sballaggio, lo smaltimento degli imballaggi, il posizionamento, la messa in servizio e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> | 5        |
| 60   | <p><b>ARREDO ZONA GIORNO – CHALETS SU UN LIVELLO</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di arredo zona giorno completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blocco cucina L=240cm (ante in laminato MPL sp. 5 mm con telaio in alluminio e fusti in agglomerato classe F****, emissione di formaldeide classe E1) di colore bianco con zoccolo in alluminio liscio e maniglie in acciaio satinato composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ cassettera a 3 cassetti mm 600x580x720(h) con piano cottura elettrico superiore;</li> </ul> </li> </ul>   |          |


|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ base ad anta mm 600x580x720(h) adatta per inserimento lavastoviglie da 60 cm;</li> <li>▪ base ad anta mm 600x580x720(h) adatta per inserimento lavello;</li> <li>▪ base ad anta mm 600x580x720(h) adatta per inserimento frigo da 60 cm;</li> <li>▪ n. 3 pensili ad anta battente (apertura dx) mm 600x360x720(h) di cui n. 1 con scolapiatti grigio-cromo galvanizzato contro la ruggine completo di vaschetta trasparente e n. 2 dotati di n. 1 ripiano intermedio;</li> <li>▪ n. 1 pensile ad anta battente (apertura sx) mm 600x360x720(h) adatto per l'incasso della cappa;</li> <li>▪ n. 1 cappa d'aspirazione in acciaio inox, integrata nel pensile, comandi elettromeccanici, lampade incandescenti 2x40 W, filtri metallici lavabili in lavastoviglie, 3 velocità, capacità massima d'aspirazione minima 230 m3/h;</li> <li>▪ piano lavoro in laminato postformato sp. 4mm;</li> <li>▪ n. 1 piano cottura elettrico con n. 4 fuochi (n. 1 rapido, n. 2 semirapidi e n. 1 ausiliario);</li> <li>▪ n. 1 lavello da incasso in acciaio inox da 86 cm ad 1 vasca L 34 cm, profondità 21 cm dotata di piletta di scarico e tubo di troppo pieno e completo di gocciolatoio a sinistra;</li> <li>▪ n. 1 miscelatore in acciaio inox monocomando con cartuccia a dischi ceramici Ø 35, flessibili inox;</li> <li>▪ n. 1 sistema di contenitori rifiuti realizzati in materiale plastico, per raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, residuo e umido) da inserire in una delle basi della cucina;</li> <li>▪ barre per fissaggio pensili;</li> <li>▪ elettrodomestici sopra citati, tutti almeno in classe energetica "A++".</li> </ul> <p>- n. 1 tavolo quadrato dim. 90x90 cm fisso, piano in laminato sp. 3 cm, quattro gambe in alluminio, n. 4 sedie impilabili con struttura in alluminio e seduta in polipropilene di colore a scelta;</p> <p>- n. 1 divano letto ad un posto L=190 cm in tessuto sfoderabile ignifugo compresi rete e materasso ignifugo, anallergico, antibatterico e antimuffa realizzato in lattice o in schiuma d'acqua, classe di reazione al fuoco 1M, h min. 13 cm e n. 1 guanciale anch'esso in materiale ignifugo, anallergico, antibatterico e antimuffa con classe di reazione al fuoco 1M;</p> <p>- n. 1 televisore al plasma dim. min. 21".</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato lo sballaggio, lo smaltimento degli imballaggi, il posizionamento, la messa in servizio e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> | 2 |
| 61 | <p><b>STANZA DA LETTO (n. 1 armadio, n. 2 letti singoli, n. 2 comodini, n. 1 scrittoio, n. 2 sedie, n. 1 cassetta di sicurezza)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera arredo stanza da letto compresi:</p> <p>- n. 2 letti singoli realizzati in pannelli di truciolare nobilitati rivestiti in resina melaminica ad alta resistenza all'abrasione, con spessore minimo 38 mm per pediera e testiera nonché 30 mm per le sponde laterali. I pannelli dovranno essere costituiti da conglomerato in particelle di legno in classe E1 a bassa emissione di formaldeide, bordati in tutte le parti a vista con bordo arrotondato e rinforzato in ABS sp. minimo 2 mm e con bordi melaminici in tutte le parti non in vista. Entrambe le tipologie di bordatura dovranno essere in coordinato con la finitura e colore dei pannelli nobilitati.</p> <p>Il collegamento tra pediera, testiera e sponde laterali dovrà essere implementato mediante la fornitura e posa in opera di telaio perimetrale in legno massello piallato e levigato, con sez. 45x45 mm opportunamente fissato con viti di idonea dimensione a pediera, testiera e sponde laterali. Tale telaio dovrà essere in grado di garantire l'eventuale appoggio della rete del letto.</p> <p>Ciascun letto dovrà essere completo di:</p> <p>- rete ortopedica fissa composta da telaio metallico perimetrale, n. 4 piedini metallici e doghe in multistrato di faggio con larghezza min. 70 mm, il tutto ancorato al telaio e con dimensioni compatibili con la struttura del letto sopra descritta;</p> <p>- materasso ignifugo, anallergico, antibatterico e antimuffa realizzato in lattice o in schiuma d'acqua dim. 800x1900x180 mm, classe di reazione al fuoco 1M;</p> <p>- guanciale ignifugo, anallergico, antibatterico e antimuffa con classe di reazione al fuoco 1M;</p> <p>- n. 2 comodini composti da zoccolo a terra, n. 2 cassetti sovrapposti di uguali dimensioni e di top superiore, il tutto realizzato in pannelli di truciolare nobilitati rivestiti in resina melaminica ad alta resistenza all'abrasione, con spessore minimo 19 mm. I pannelli dovranno essere costituiti da conglomerato in particelle di legno in classe E1 a bassa emissione di formaldeide con le medesime caratteristiche indicate sopra per i letti. I due</p>  |   |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <p>cassetti dovranno essere realizzati in pannelli melaminici con le medesime caratteristiche di cui sopra, spessore 16 mm per i fianchi e 8 mm per il fondo e con sistema di movimentazione “BLUM Tandem” o equivalente con tecnica a frizione e ad inserimento, portata dinamica di 30 kg e sistema di sicurezza antiuscita. I cassetti dovranno essere dotati di maniglie in alluminio.</p> <p>Il comodino dovrà essere dotato di schiena in pannello nobilitato melaminico con le medesime caratteristiche di cui sopra, con spessore min. 8 mm e saldamente ancorato alle spalle, alla base e alla parte superiore in modo da garantire la resistenza alle sollecitazioni orizzontali;</p> <p>- n. 1 armadio realizzato da scocca, ante e top in pannelli di truciolare nobilitati rivestiti in resina melaminica ad alta resistenza all’abrasione, con spessore minimo 19 mm. I pannelli dovranno essere costituiti da conglomerato in particelle di legno in classe E1 di emissione di formaldeide, idrorepellenti, bordati in tutte le parti a vista con bordo arrotondato rinforzato in ABS sp. minimo 2 mm (lati delle ante e cassetti, scocche nella parte frontale) e con bordi melaminici in tutte le parti non in vista. Entrambe le tipologie di bordatura dovranno essere in coordinato con la finitura e colore dei pannelli nobilitati. L’armadio nel suo complesso dovrà essere dotato di piedini metallici in idoneo numero, con idonee dimensioni e portata, completi di dispositivo di livellamento azionabile dall’interno del mobile, fissati mediante viti autoforanti in idoneo numero e con idonee dimensioni al piano di base. I piedini dovranno essere mascherati da zoccolo realizzato in pannello nobilitato melaminico.</p> <p>La cassettera dovrà essere posizionata alla base dell’armadio e dovrà rimanere all’interno delle ante chiuse. Dovrà essere costituita da n. 3 cassetti sovrapposti di uguali dimensioni realizzati in pannelli nobilitati melaminici con le medesime caratteristiche di cui sopra, spessore 16 mm per i fianchi e 8 mm per il fondo e con sistema di movimentazione “BLUM Tandem” o equivalente con tecnica a frizione e ad inserimento, portata dinamica di 30 kg e sistema di sicurezza antiuscita. In alternativa alla struttura in pannelli melaminici. La cassettera dovrà essere completa di top superiore e maniglie in alluminio.</p> <p>I fianchi dell’armadio dovranno essere dotati di idonea foratura su tutta l’altezza per l’inserimento di ripiani costituiti da pannelli nobilitati melaminici con le medesime caratteristiche di cui sopra e con spessore min. 25mm nel numero definito negli schemi grafici e sorretti da supporti esclusivamente metallici, mentre le ante dovranno essere complete di cerniere in acciaio stampato ad attacco rapido regolabili nelle tre direzioni, di maniglie in alluminio e serratura a chiave. L’armadio dovrà essere dotato di schiena in pannello nobilitato melaminico con le medesime caratteristiche di cui sopra, con spessore min. 8 mm e saldamente ancorato alle spalle, alla base e alla parte superiore dei vari elementi in modo da garantire la resistenza alle sollecitazioni orizzontali.</p> <p>Armadio a 3 ante dim. 1350x600xh2400 mm completo di n. 1 cassettera interna larghezza 860 mm, n. 2 bastoni metallici appendiabiti con relativi supporti e specchio interno su una delle ante di base applicato mediante nastro biadesivo e adesivo silconico (dim. specchio 350x1700x3 mm);</p> <p>- n. 1 scrittoio dim. 90x50xh81 cm ca. costituito da n. 4 gambe a sezione quadra in metallo verniciato come il resto degli arredi del locale, sezione min. 50x50 mm, saldamente ancorate al piano superiore realizzato in truciolare nobilitato rivestito in resina melaminica ad alta resistenza all’abrasione con spessore minimo 25 mm e bordo arrotondato e rinforzato in ABS sp. minimo 2 mm in coordinato con la superficie del piano. E’ richiesta la classe E1 a bassa emissione di formaldeide per il piano di appoggio;</p> <p>- n. 2 sedie con struttura in alluminio e seduta in polipropilene di colore a scelta;</p> <p>- n. 1 cassetta di sicurezza da inserire nell’armadio.</p> <p>Colore e finitura dei pannelli nobilitati nonché tipologia e finitura delle maniglie per i cassetti a scelta ma dello stesso tipo per letti/comodini/armadio.</p> | 7 |
| 62 | <p><b>ARREDO BAGNO</b></p> <p>Arredo bagno composto da: specchiera da posizionare entro spazio ricavato nel rivestimento ceramico esistente, dim. max 145x59 cm, costituita da specchio senza cornice sp. 2,5cm ca. e applique a parete con sbraccio, corpo in acciaio cromato L=45cm ca.: 8W LED 230V 3000°K, compreso alimentatore; porta rotolo carta igienica a muro, realizzato in ottone con finitura cromato lucido, compresi viti e tasselli per il fissaggio; basket porta sapone angolare in acciaio inox compresi viti e tasselli per il fissaggio; spazzolino e portaspazzolino per WC in acciaio inox con fissaggio a parete, compresi viti e tasselli per il fissaggio,</p>   | 7 |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | asciugacapelli.  |   |
| 63 | <p><b>SOPPALCO (n. 1 divano letto, n. 1 armadio a muro, n. 1 cassettera)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera arredo soppalco compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 divano letto a due posti dim. 160x200 cm in tessuto sfoderabile ignifugo compresi rete e materasso ignifugo, anallergico, antibatterico e antimuffa realizzato in lattice o in schiuma d'acqua, classe di reazione al fuoco 1M, h min. 13 cm e n. 2 guanciali anch'essi in materiale ignifugo, anallergico, antibatterico e antimuffa con classe di reazione al fuoco 1M;</li> <li>- n. 1 armadio realizzato da scocca, ante e top in pannelli di truciolare nobilitati rivestiti in resina melaminica ad alta resistenza all'abrasione, con spessore minimo 19 mm. I pannelli dovranno essere costituiti da conglomerato in particelle di legno in classe E1 di emissione formaldeide, idrorepellenti, bordati in tutte le parti a vista con bordo arrotondato rinforzato in ABS sp. minimo 2 mm (lati delle ante e cassetti, scocche nella parte frontale) e con bordi melaminici in tutte le parti non in vista. Entrambe le tipologie di bordatura dovranno essere in coordinato con la finitura e colore dei pannelli nobilitati.</li> </ul> <p>L'armadio nel suo complesso dovrà essere dotato di piedini metallici in idoneo numero, con idonee dimensioni e portata, completi di dispositivo di livellamento azionabile dall'interno del mobile, fissati mediante viti autoforanti in idoneo numero e con idonee dimensioni al piano di base. I piedini dovranno essere mascherati da zoccolo realizzato in pannello nobilitato melaminico.</p> <p>La cassettera dovrà essere posizionata alla base dell'armadio e dovrà rimanere all'interno delle ante chiuse. Dovrà essere costituita da n. 3 cassetti sovrapposti di uguali dimensioni realizzati in pannelli nobilitati melaminici con le medesime caratteristiche di cui sopra, spessore 16 mm per i fianchi e 8 mm per il fondo e con sistema di movimentazione "BLUM Tandem" o equivalente con tecnica a frizione e ad inserimento, portata dinamica di 30 kg e sistema di sicurezza antiuscita. In alternativa alla struttura in pannelli melaminici. La cassettera dovrà essere completa di top superiore e maniglie in alluminio.</p> <p>I fianchi dell'armadio dovranno essere dotati di idonea foratura su tutta l'altezza per l'inserimento di ripiani costituiti da pannelli nobilitati melaminici con le medesime caratteristiche di cui sopra e con spessore min. 25mm nel numero definito negli schemi grafici e sorretti da supporti esclusivamente metallici, mentre le ante dovranno essere complete di cerniere in acciaio stampato ad attacco rapido regolabili nelle tre direzioni, di maniglie in alluminio e serratura a chiave.</p> <p>L'armadio dovrà essere dotato di schiena in pannello nobilitato melaminico con le medesime caratteristiche di cui sopra, con spessore min. 8 mm e saldamente ancorato alle spalle, alla base e alla parte superiore dei vari elementi in modo da garantire la resistenza alle sollecitazioni orizzontali. Armadio a 2 ante dim. 900x600xh2000 mm completo di n. 1 cassettera interna larghezza 860 mm, n. 1 bastone metallico appendiabiti con relativo supporto e specchio interno su una delle ante di base applicato mediante nastro biadesivo e adesivo siliconico (dim. specchio 350x1700x3 mm);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 cassettera esterna a quattro cassetti dim. 90x60xh75 cm ca. con le stesse caratteristiche costruttive di quella interna all'armadio;</li> <li>- n. 1 scrittoio dim. 90x50xh81 cm ca. costituito da n. 4 gambe a sezione quadra in metallo verniciato come il resto degli arredi del locale, sezione min. 50x50 mm, saldamente ancorate al piano superiore realizzato in truciolare nobilitato rivestito in resina melaminica ad alta resistenza all'abrasione con spessore minimo 25 mm e bordo arrotondato e rinforzato in ABS sp. minimo 2 mm in coordinato con la superficie del piano. E' richiesta la classe E1 a bassa emissione di formaldeide per il piano di appoggio;</li> <li>- n. 1 sedia con struttura in alluminio e seduta in polipropilene di colore a scelta.</li> </ul> <p>Colore e finitura dei pannelli nobilitati nonché tipologia e finitura delle maniglie per i cassetti a scelta ma dello stesso tipo per letti/comodini/armadio.</p> | 5 |

Stima indicativa investimento chalets: € 95 mila.

4.A.2) Elaborato grafico dotazioni chalets (obbligatorie)

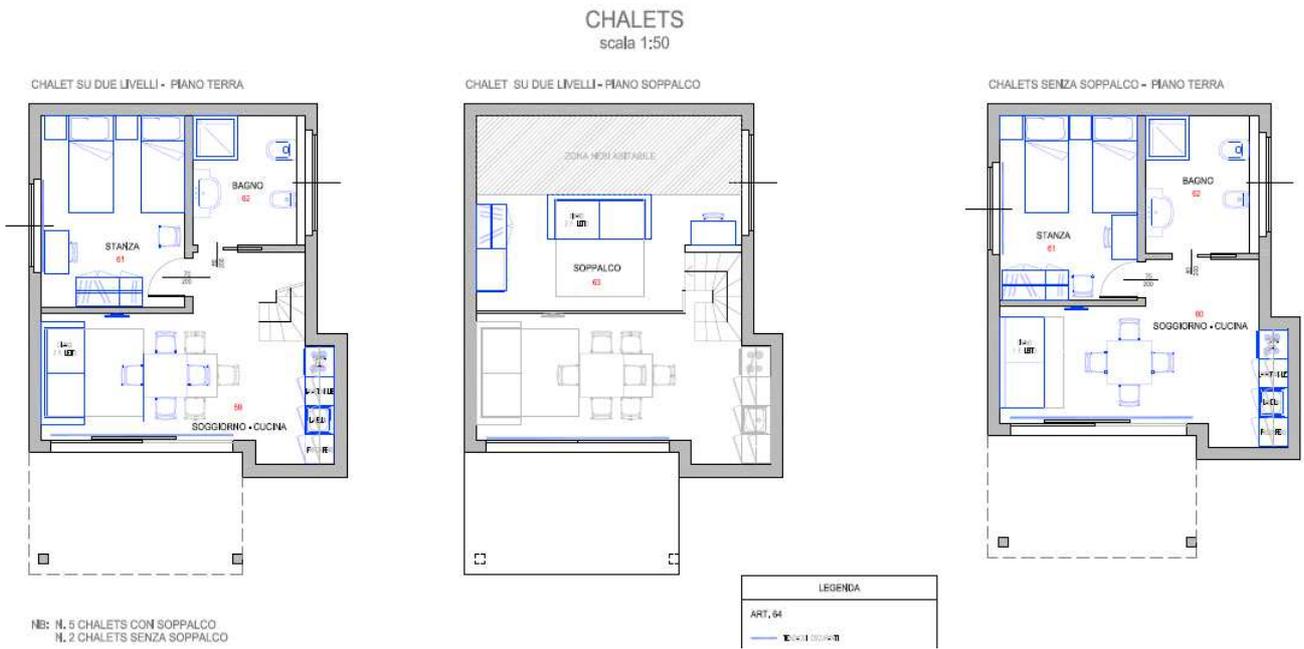

Elaborato grafico con le dotazioni obbligatorie chalets in formato A3 : TAV. 4.

**Allegato 4.B) Altre dotazioni indicative****4.B.1) Elenco altre dotazioni indicative (da confermare/integrare)**

| Pos.ne | Quantità | <b>CUCINA</b>   |
|--------|----------|---|
| 1-2    | 2        | SET SCAFFALATURA MAGAZZINO dim. 2000x500x2000h mm             |
| 3      | 1        | CELLA FRIGORIFERA PREFABBRICATA DOPPIA                        |
| 4      | 1        | ARMADIO FRIGO / FREEZER dim. 700x800x2050h mm ca.             |
| 5      | 1        | TAVOLO DA LAVORO ARMADIATO ATTREZZATO - dim. 1600x700x900h mm |
| 6      | 1        | IMPASTATRICE PLANETARIA DA TAVOLO                             |
| 7      | 1        | LAVELLO ARMADIATO A DUE VASCHE dim. 1800x700x900 mm           |
| 8      | 1        | PATTUMIERA CARRELLATA A PEDALE INOX 18/10                     |
| 9      | 1        | ABBATTITORE / SURGELATORE RAPIDO dim. 790x700x810h mm ca.     |
| 10     | 1        | FORNO A CONVEZIONE / VAPORE A GAS dim. 950x700x1700h ca.      |
| 11     | 1        | TAVOLO DA LAVORO ARMADIATO CON CASSETTI dim. 800x700x900h mm  |
| 12     | 1        | LAVELLO ARMADIATO AD UNA VASCA dim. 1200x700x900 mm           |
| 13     | 1        | TAVOLO DA LAVORO REFRIGERATO dim.1320x700x900 mm ca.          |
| 14-21  | 2        | ARMADIO PENSILE dim. 1000x400x660 mm                          |
| 15     | 1        | ARMADIO PENSILE AD ANGOLO dim. (700+700)x400x660 mm           |
| 16     | 1        | ARMADIO PENSILE dim. 1200x400x660 mm                          |
| 17     | 1        | ABBINATO GRATTUGIA TRITACARNE                                 |
| 18     | 1        | CEPPO BATTICARNE  |
| 19     | 1        | TAVOLO DA LAVORO ARMADIATO dim. 1200x700x900h mm              |
| 20     | 1        | AFFETTATRICE A GRAVITA'                                       |
| 22     | 1        | CARRELLO DI SERVIZIO INOX 18/10                               |
| 23÷30  | 1        | BLOCCO DI COTTURA CENTRALE PASSANTE                           |
| 31     | 1        | IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMANA                                |
| 32     | 1        | PATTUMIERA CARRELLATA INOX 18/10                              |
| 33     | 1        | TAVOLO INGRESSO LAVASTOVIGLIE dim. 2100x720x900h mm ca.       |
| 34     | 1        | LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTINA dim. 650x750x1440h mm              |
| 35     | 1        | TAVOLO USCITA LAVASTOVIGLIE dim. 600x720x900h mm              |
| 36     | 1        | TAVOLO DA LAVORO dim. 1200x700x900h mm                        |
|        |          | .....   |
|        |          | .....   |

| Pos.ne | Quantità | <b>SALA RISTORANTE</b>                                      |
|--------|----------|---|
| 37     | 22       | TAVOLO SALA DA PRANZO dim. 90x65/90xH75 cm                  |
| 38     | 75       | SEDIA SALA DA PRANZO in legno massello dim. L46xP40xH98 cm  |
| 39     | 1        | PANCA IN LEGNO  |
| 40     | 1        | FORNO PIZZA A LEGNA   |
| 41     | 1        | TAVOLO DA LAVORO ARMADIATO ATTREZZATO dim. 2200x700x900h mm |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 42 | 1 | IMPASTATRICE A SPIRALE                      |
| 43 | 1 | BANCO PIZZA dim. 2070x800x1470 mm           |
| 44 | 1 | BANCO DI SERVIZIO dim. 1400x780x900 mm ca.  |
| 45 | 1 | MOBILE DI SERVIZIO dim. 1500x700x900 mm ca. |
| 46 | 1 | PEDANA BANCO PIZZA - sup. 3,00 m2 ca.       |
|    |   | .....                                       |
|    |   | .....                                       |




| Pos.ne | Quantità | <b>ZONA BAR</b>                               |
|--------|----------|---|
| 47     | 1        | BANCO BAR h=1150mm, sv. 6,50m ca.             |
| 48     | 1        | MOBILE RETROBANCO BAR h=1050mm, sv. 6,20m ca. |
| 49     | 1        | PEDANA BANCO BAR - sup. 8,00 m2 ca.           |
| 50     | 9        | SGABELLO BAR - seduta H=77 cm                 |
| 51     | 1        | PIANO SNACK - dim. 400x40 cm, sp. 5cm         |
|        |          | .....   |
|        |          | .....   |

| Pos.ne | Quantità | <b>RECEPTION</b>                                 |
|--------|----------|--|
| 52     | 1        | SCRIVANIA – FRONT OFFICE CON CASSETTIERA E SEDIA |
| 53     | 1        | ARMADIO A MURO dim. 3150x600x2000 mm             |
|        |          | .....  |
|        |          | .....  |

| Pos.ne | Quantità | <b>LAVANDERIA-BLOCCO SERVIZI E AREA WELLNESS</b> |
|--------|----------|--|
| 54     | 1        | LAVASTOVIGLIE SU SUPPORTO A GETTONI              |
| 55     | 1        | LAVATRICE A GETTONI - capacità 6,5 Kg            |
| 56     | 1        | ESSICATOIO ROTATIVO A GETTONI - capacità 7 Kg    |
| 57     | 2        | LETTINI RELAX                                    |
| 58     | 1        | ARREDO SPOGLIATOIO E BAGNO CENTRO WELLNESS       |
|        |          | .....  |
|        |          | .....  |

| Pos.ne | Quantità | <b>CORPI ILLUMINANTI E ACCESSORI</b>  |
|--------|----------|---|
| 64     | 1        | TENDAGGI OSCURANTI  |
| 65     | 1        | CORPI ILLUMINANTI a completamento   |
| 66     | 1        | COMPLEMENTI ARREDO BAGNO (specchiere, asciugacapelli, cassetta pronto soccorso ...) |
|        |          | .....   |
|        |          | .....   |

4.B.2) Elaborati grafici altre dotazioni indicative

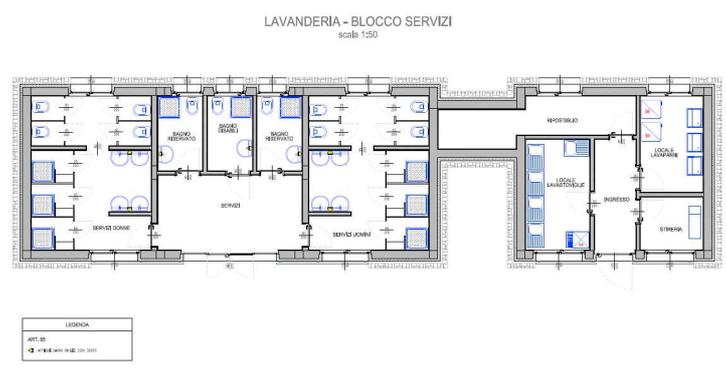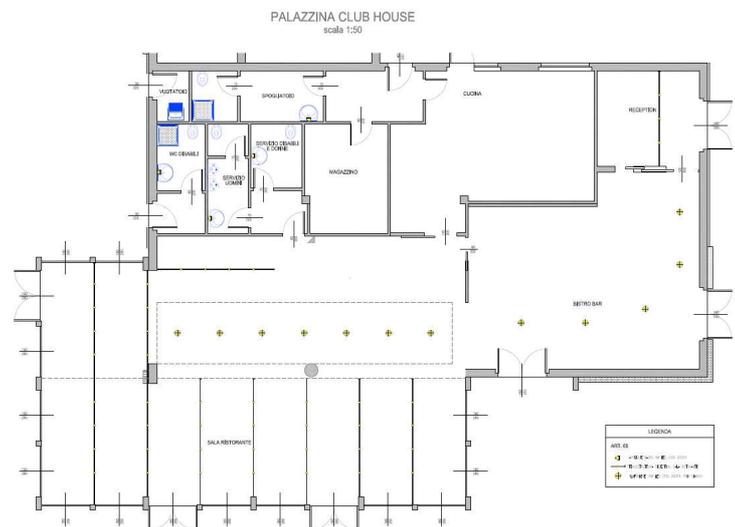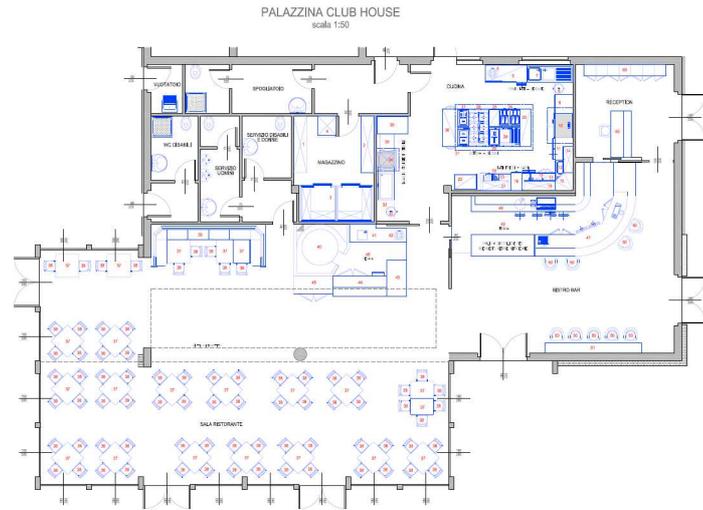

Elaborati grafici con le dotazioni indicative in formato A3 : TAV. 1, 2, 3, 5 .